


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。

6. 電気配線工事

制御配線の種類

(1) 伝送線配線

- 伝送線の種類 下記に従って配線設計をお願いします。
- 配線の線径 1.25mm²

システムの構成	単一冷媒システムの場合		複数冷媒システムの場合
伝送線の長さ	120m未満	120m以上	長さに無関係
対象施設例 (ノイズ判定)	住宅及び独立店舗など ノイズ発生がない施設	ビル、診療所、病院、通信事業所など インバータ機器、自家発電機器、 高周波医療機器、無線通信装置など によるノイズの発生が想定される施設	全ての施設
伝送線の種類	VCTF・VCTFK・CVV・CVS・ VVR・VVF・VCT またはシールド線CVVS・CPEVS	シールド線 CVVS・CPEVS	

(2) リモコン配線

	ユニットリモコン	ネットワークリモコン
線 種	無シールド線	10mまでは無シールド線、10mを超える場合は(1)伝送線と同一仕様
線 径	0.5~0.75mm ² 以上	
長 さ	100m以内 (100mを超える場合300mまでは1.25mm ²)	10mを超える伝送線最遠配線長制限の200mの内数としてください。(シールド部分は1.25mm ²)

別売外付け電子膨張弁 (PAC-SF39LE) と併用時のご注意

室内ユニットの電源を入れる前に、必ず別売外付け電子膨張弁の取付工事を完了させてください。

※万一、この作業手順を間違えた場合は、正常な運転ができなくなりますので最寄りの三菱電機システムサービス、又は、三菱電機ビルテクノサービスにご相談ください。

作業手順

制御ボックスのカバーに貼付けています、操作説明書の機種名と定格名板の機種名が一致しているか確認してください。





手順 1. 制御ボックスの下ろし方と配線取出し穴位置

本体と固定しているネジを緩め、図中①②の順序でBOXを外してください。

緩めたネジのBOX背後の切欠き部を引掛けてください。




制御ボックスのカバーを取外してください。(ネジ1本)

指定の配線取出し穴より配線を通し、制御ボックス上部の線オサエにて配線を固定してください。



手順 2. 配線接続

下図のように、電源配線、伝送配線及びリモコン配線を行なってください。

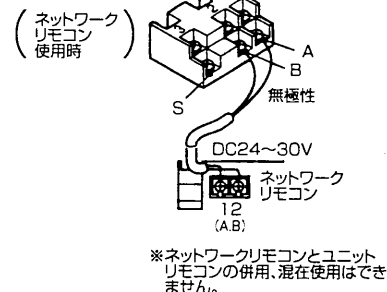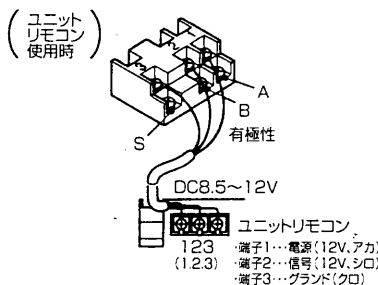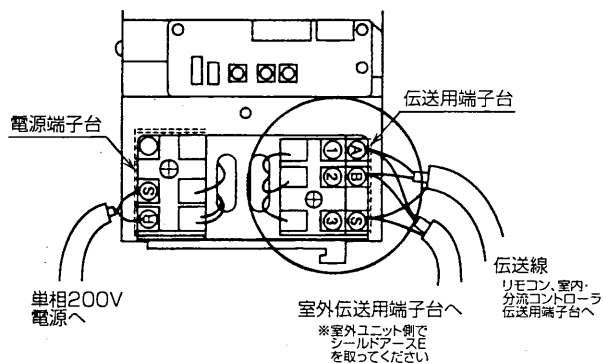

手順 3.

配線が終了したら、ゆるみ誤りのないことを再度御確認の上、逆の手順で制御ボックス取付けてください。

- 注) 1. 制御ボックスのカバーを取付ける際、配線をはさみ込まないでください。断線の原因となります。
2. 制御ボックスを収納の際、ボックス側面のコネクタが外れていないか必ず確認してください。外れていまずと正常に動作しません。

△注意

電源配線は、張力がかからないように配線工事をしてください。断線したり、発熱・火災の原因になります。現地側電気配線をクランプで確実に固定してください。

6. 電気配線工事

制御配線の種類

(1) 伝送線配線

- 伝送線の種類 下記に従って配線設計をお願いします。
- 配線の線径 1.25mm²

システムの構成	単一冷媒システムの場合		複数冷媒システムの場合
伝送線の長さ	120m未満	120m以上	長さに無関係
対象施設例 (ノイズ判定)	住宅及び独立店舗など ノイズ発生がない施設	ビル、診療所、病院、通信事業所など インバータ機器、自家発電機器、 高周波医療機器、無線通信装置など によるノイズの発生が想定される施設	全ての施設
伝送線の種類	VCTF・VCTFK・CVV・CVS・ VVR・VVF・VCT またはシールド線CVVS・CPEVS	シールド線 CVVS・CPEVS	

(2) リモコン配線

	ユニットリモコン	ネットワークリモコン
線 種	無シールド線	10mまでは無シールド線、10mを超える場合は(1)伝送線と同一仕様
線 径	0.5~0.75mm ² 以上	
長 さ	100m以内 (100mを超える場合300mまでは1.25mm ²)	10mを超える伝送線最遠配線長制限の200mの内数としてください。(シールド部分は1.25mm ²)

別売外付け電子膨張弁 (PAC-SF39LE) と併用時のご注意

室内ユニットの電源を入れる前に、必ず別売外付け電子膨張弁の取付工事を完了させてください。

※万一、この作業手順を間違えた場合は、正常な運転ができなくなりますので最寄りの三菱電機システムサービス、又は、三菱電機ビルテクノサービスにご相談ください。

作業手順

制御ボックスのカバーに貼付けています、操作説明書の機種名と定格名板の機種名が一致しているか確認してください。





手順 1. 制御ボックスの下ろし方と配線取出し穴位置

本体と固定しているネジを緩め、図中①②の順序でBOXを外してください。

緩めたネジのBOX背後の切欠き部を引掛けてください。




制御ボックスのカバーを取外してください。(ネジ1本)

指定の配線取出し穴より配線を通し、制御ボックス上部の線オサエにて配線を固定してください。



手順 2. 配線接続

下図のように、電源配線、伝送配線及びリモコン配線を行なってください。

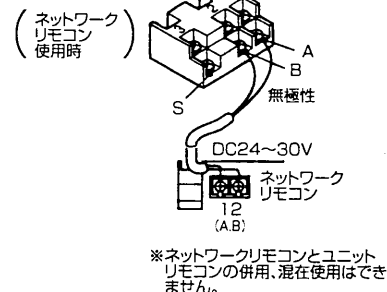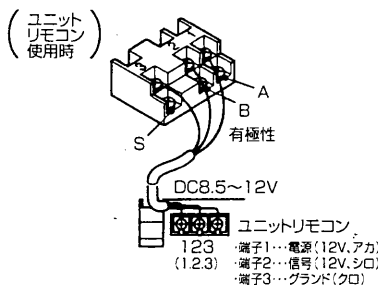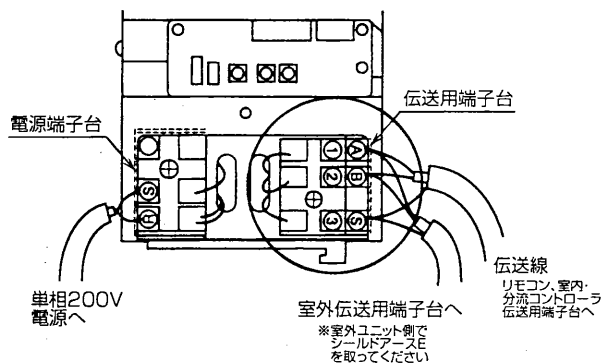

手順 3.

配線が終了したら、ゆるみ誤りのないことを再度御確認の上、逆の手順で制御ボックス取付けてください。

- 注) 1. 制御ボックスのカバーを取付ける際、配線をはさみ込まないでください。断線の原因となります。
2. 制御ボックスを収納の際、ボックス側面のコネクタが外れていないか必ず確認してください。外れていまずと正常に動作しません。

△注意

電源配線は、張力がかからないように配線工事をしてください。断線したり、発熱・火災の原因になります。現地側電気配線をクランプで確実に固定してください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。



- この製品の性能・機能を充分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。


PDFY-J・M-A1シリーズ

据付工事説明書

本説明書は室内側ユニットの据付方法を記載してあります。

室外側ユニットの据付方法及びマルチのシステム関連の項目は、室外側ユニットの据付工事説明書に記載されております。

※リモコンは別売部品となっておりユニットリモコンとネットワークリモコンの2種類があります。

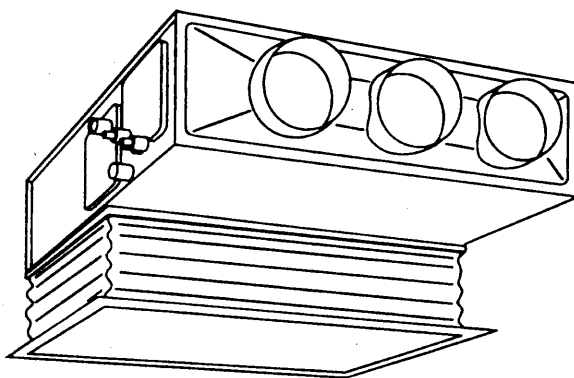

- この製品の性能・機能を十分に発揮させ、また安全を確保するために、正しい据付工事が必要です。据付の前に、室外ユニット付属の説明書と併せて、本説明書を必ずお読みください。

〔もくじ〕

〔ページ〕

※安全のために必ず守ること	1・2
※室内ユニット同梱付属品	3
1. 据付けの前に	3
2. 据付け場所の選定	3・4
3. 据付け前の準備	4・5・6
4. 冷媒配管	7・8
5. ドレン配管	9
6. 電気配線工事	9・10・11・12・13
7. 試運転方法	14
8. 高圧ガス明細書	14

〔据付される方へのお願い〕

室外ユニット側に据付報告書と保証書がセットになって入っていますので、据付をされる方は必ず全項目を書き入れ捺印の上、下記宛にご報告願います。保証書だけお客様に渡してください。

据付報告書と保証書の配布方法は次のとおりです。

- 据付報告書(A)……貴店の控
(B)……特約店、販売会社の控
(C)……販売会社経由三菱電機(営業所)用
(D)……販売会社経由三菱電機(製作所)用

保証書……お客様控

不明の点がありましたら、三菱電機の担当営業所へご照会ください。